


事象発生場所 →


工場配置図

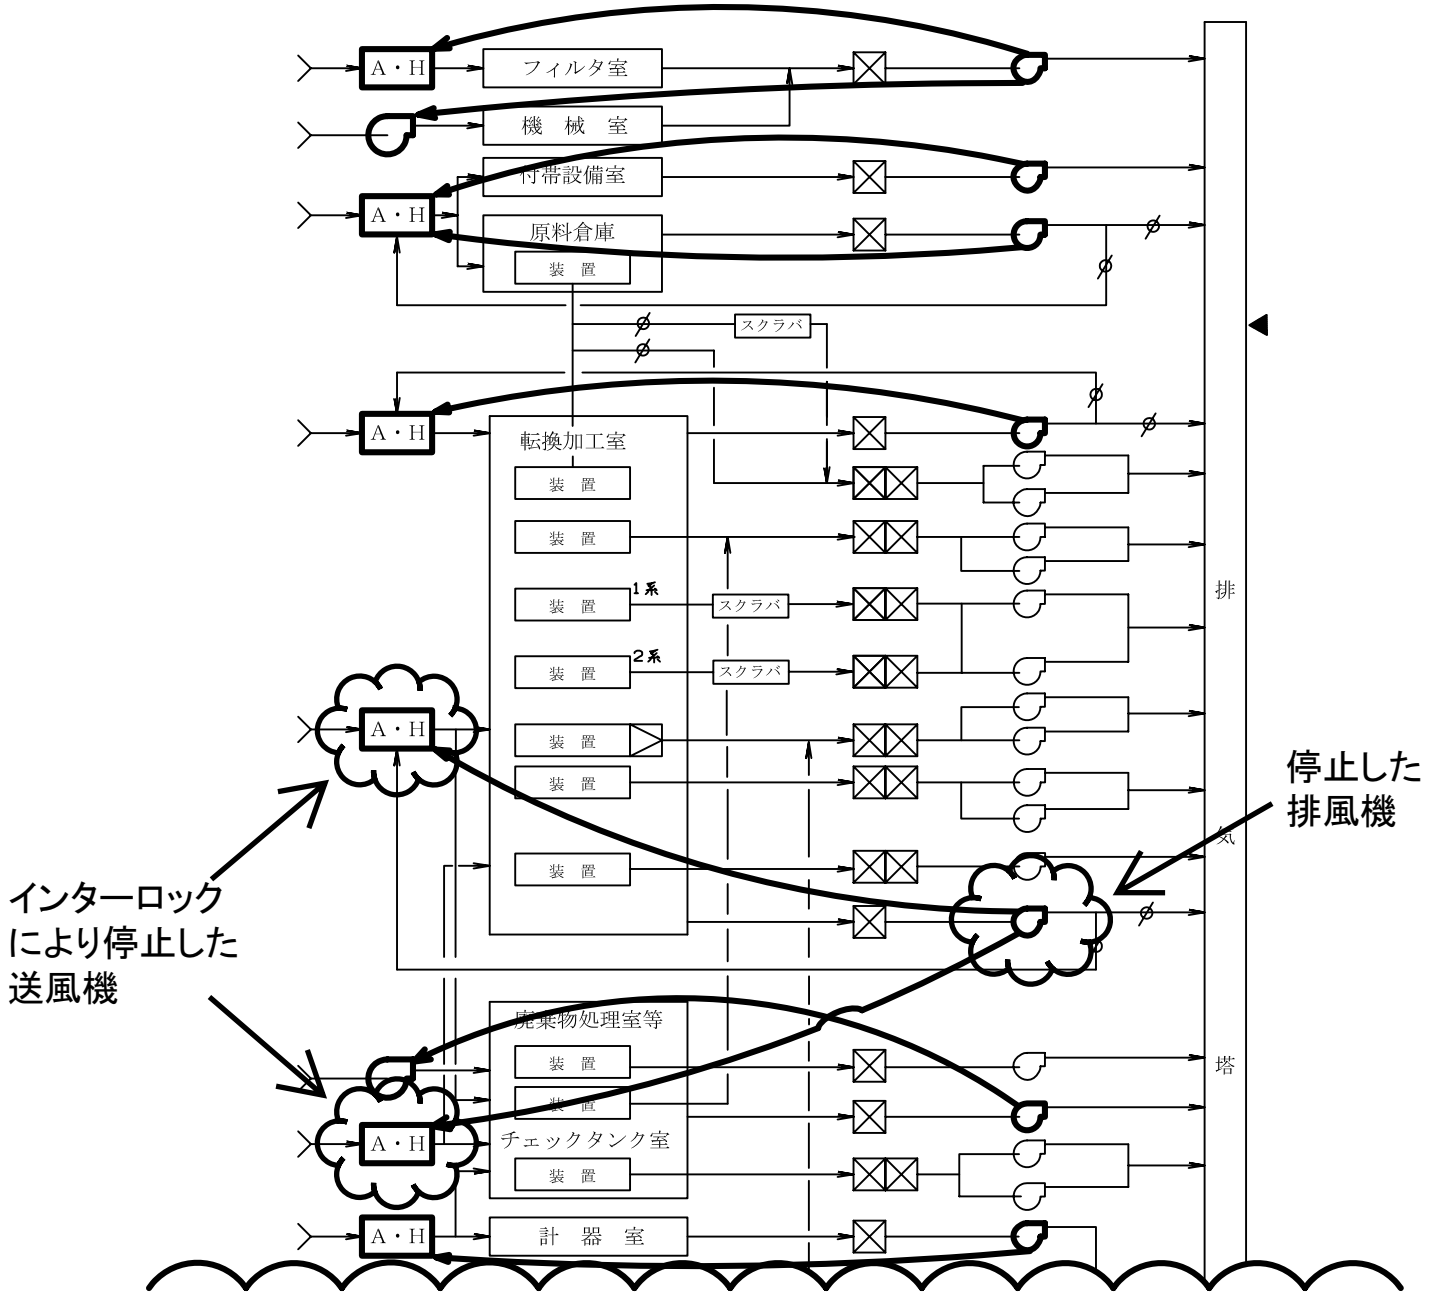

送排風機の起動停止インターロック →

記号	名称	記号	名称	記号	名称
	高性能エアフィルタ(1段)		空調機	AH	空調機給気ファン
	高性能エアフィルタ(2段)		ファン	S	給気ファン
	プレフィルタ		ダンパー	E	排気ファン
			ダストモニタ	RE	循環及び排気ファン

工場の排気系統図

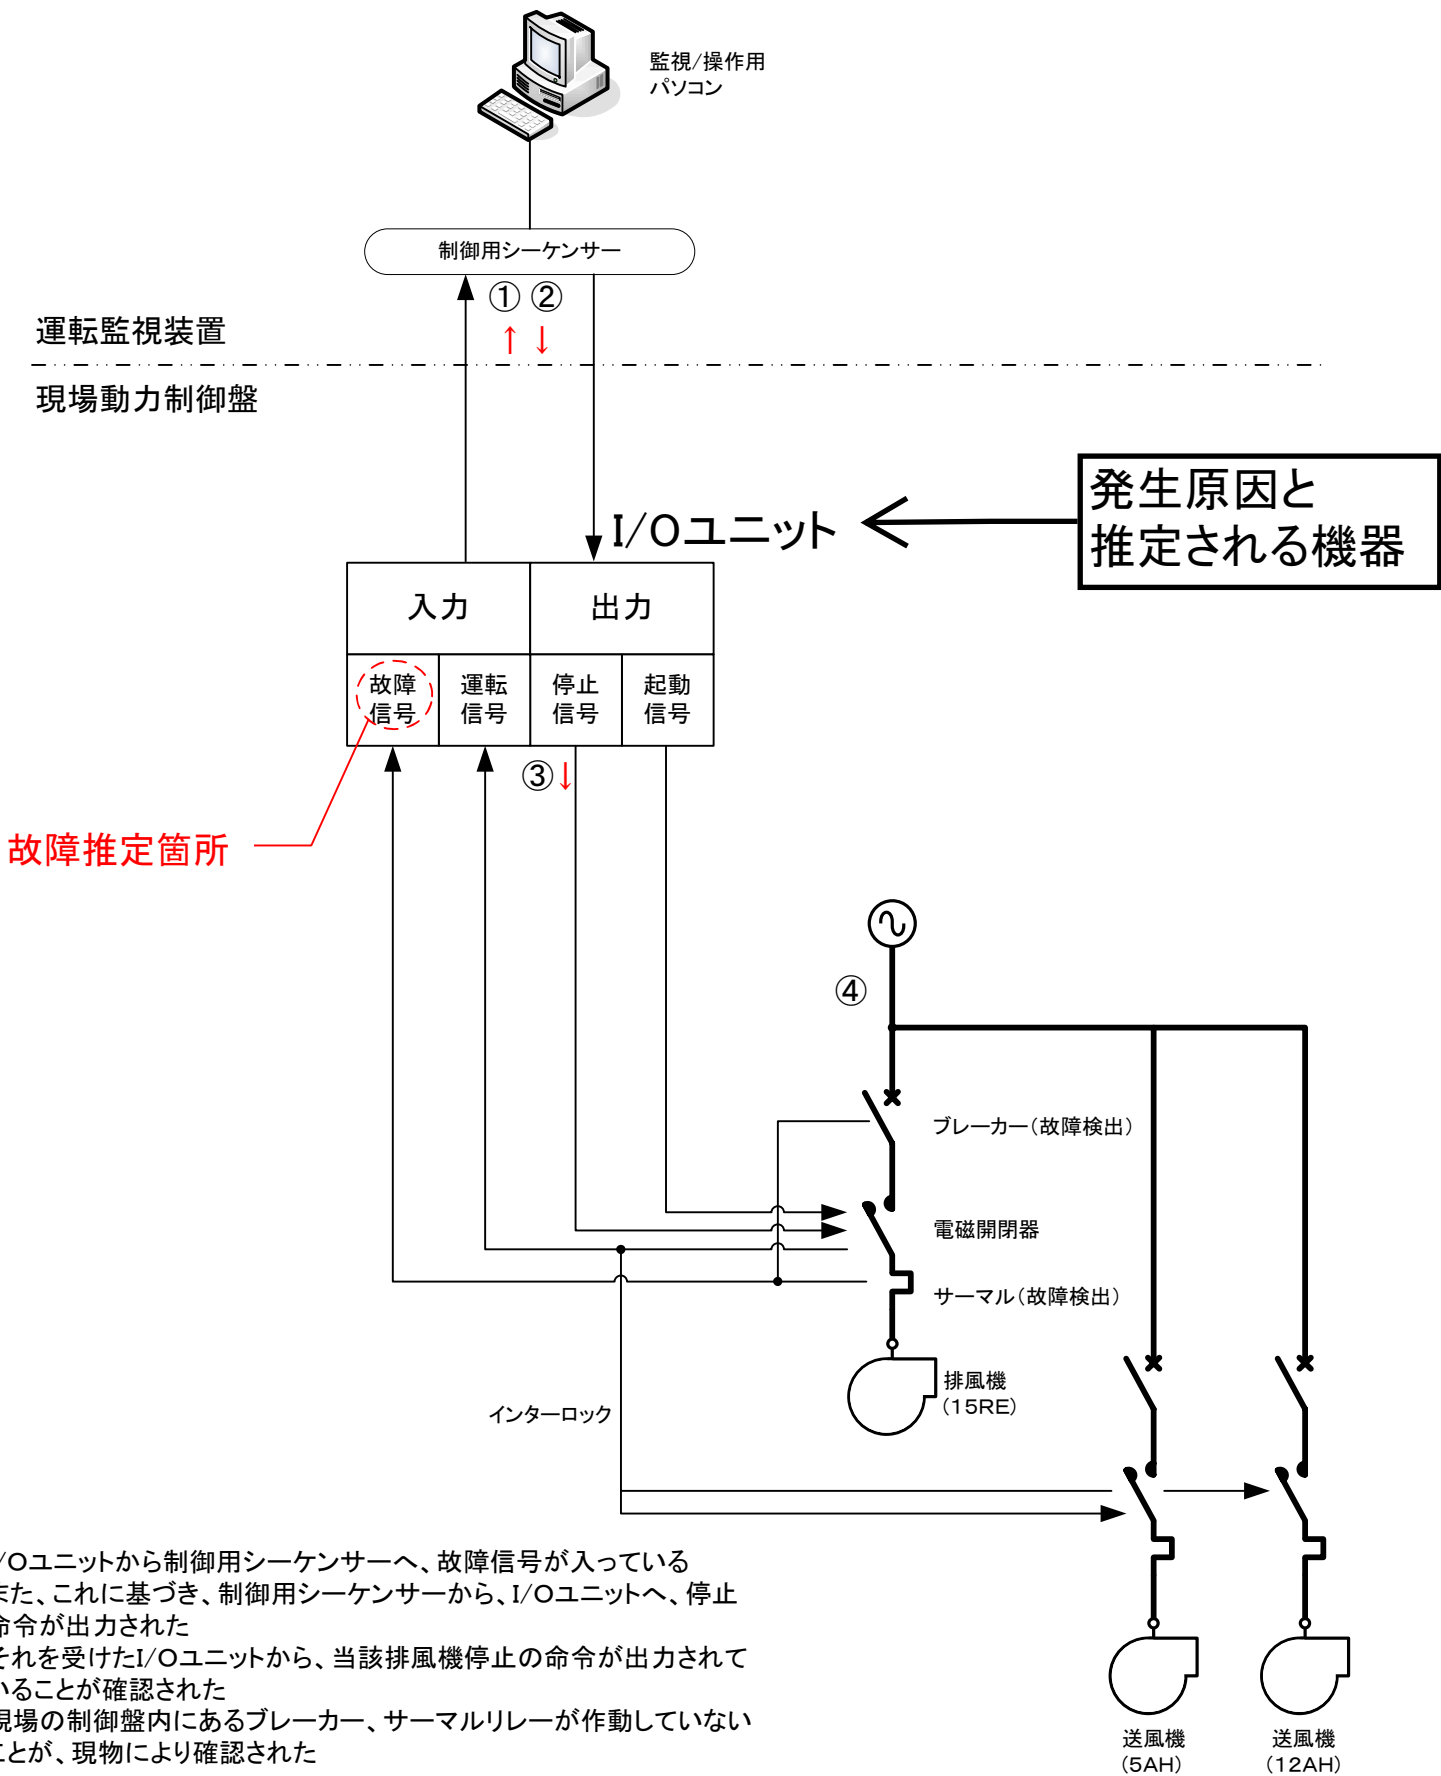

当該排風機に係る監視制御系統図